

Kasra Co.
شرکت کسری



E-Kasra MatTM
Electrical Insulating Mat by Kasra Co.

تولیدکننده محصول کفپوش عایق برق
مطابق با استاندارد بین‌المللی IEC-61111

**کفپوش عایق برق
کسری**






Kasra Co.

شرکت کسری بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده محصول کفپوش عایق برق مطابق با استاندارد بین‌المللی IEC-61111 در منطقه خاورمیانه می‌باشد.

معرفی محصول:

- « کفپوش عایق برق جهت حفاظت از جان پرسنل در برابر شوک‌های الکتریکی خطرناک می‌باشد.
- « مطابق با استاندارد از جنس الاستومر می‌باشد.
- « به صورت رولی در عرض حداقل یک متر می‌باشد.
- « دارای مقاومت الکتریکی از ۱۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ ولت متناوب (۱۵۰۰ تا ۵۴۰۰۰ ولت مستقیم) است.
- « در ضخامت‌های ۲ الی ۶ میلیمتر تولید می‌شود.

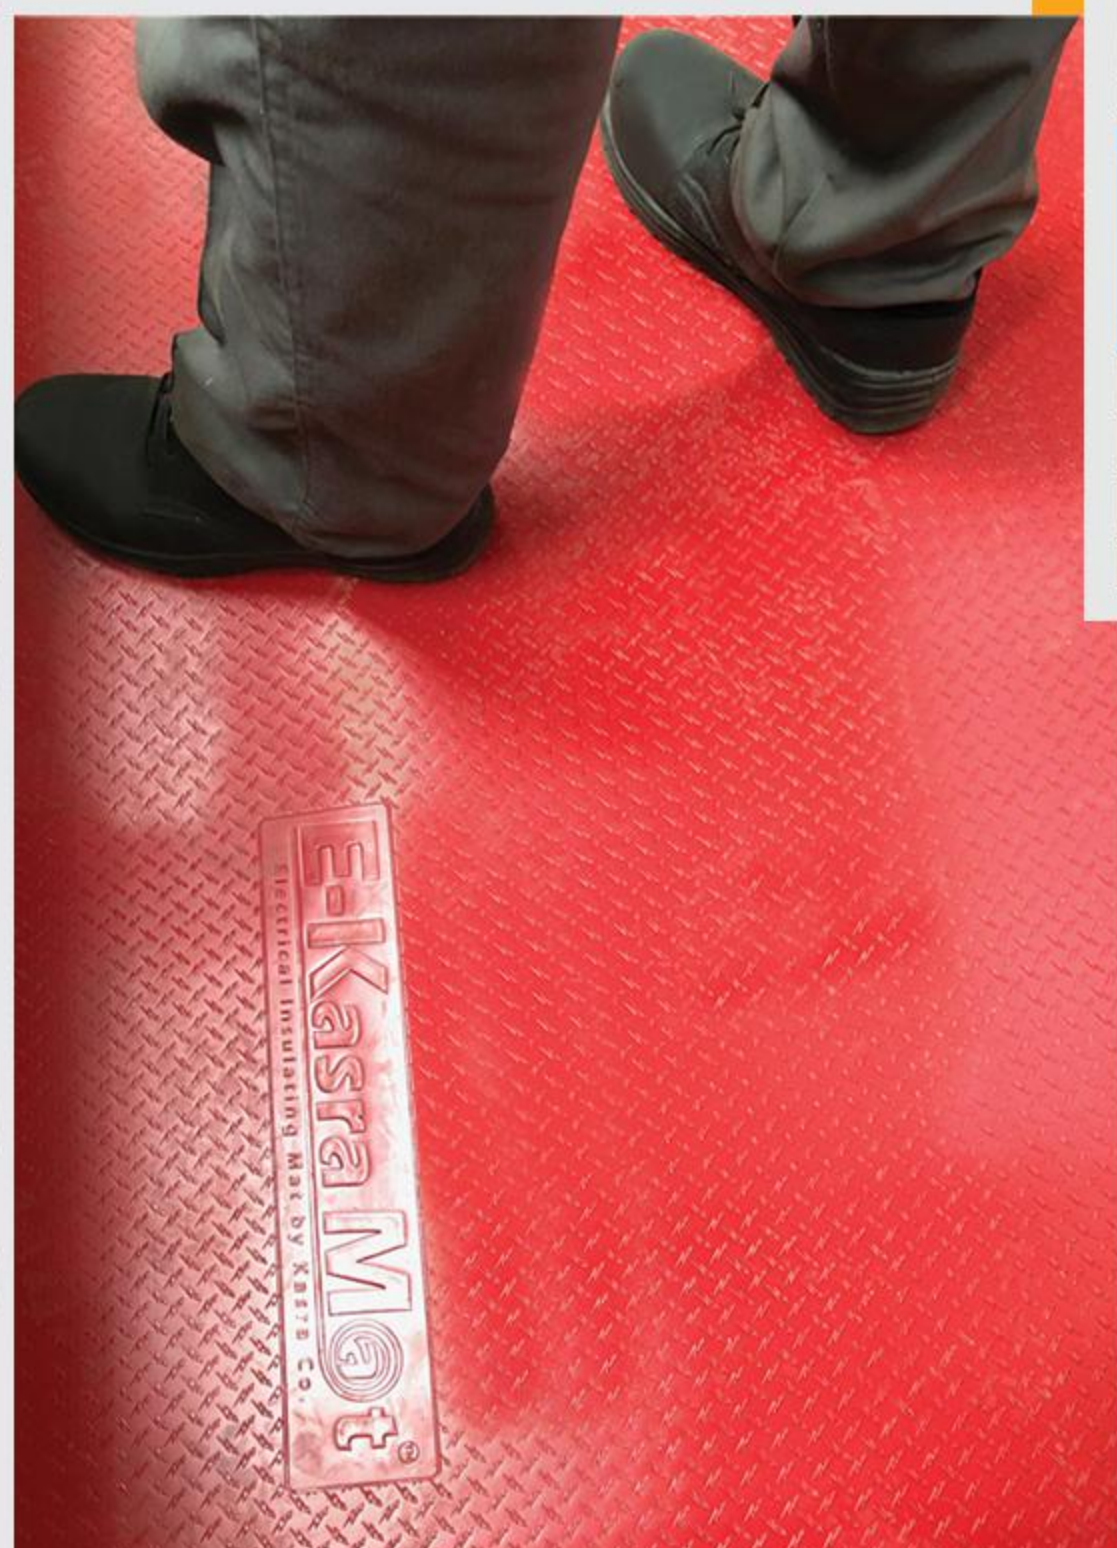

Electrical Insulating Mat

ویژگی‌های محصول:

- « قابلیت استفاده برای هر دو نوع ولتاژ متناوب (AC) و مستقیم (DC)
- « مقاومت بالا در برابر پارگی و خراش
- « خاصیت خود خاموش شونده
- « مقاوم در برابر آب، روغن و شوینده‌ها
- « عاری از مواد پایه کربنی
- « سطح برجسته و ضد لغزش
- « قابلیت درج علائم ایمنی



کلاس‌های عایقی:

کد ملی/ایران کد	ضخامت (میلیمتر)	محصول	کلاس عایقی
۰۹۳۳۲۲۳۴۴۹۰۱۰۰۰۵	۲	کفپوش عایق برق تا ۱ KV	۰
۰۹۳۳۲۲۳۴۴۹۰۱۰۰۰۱	۳	کفپوش عایق برق تا ۱۷ KV	۱
۰۹۳۳۲۲۳۴۴۹۰۱۰۰۰۲	۴	کفپوش عایق برق تا ۲۰ KV (Voltage Proof: 20KV)	۹ ۲
۰۹۳۳۲۲۳۴۴۹۰۱۰۰۰۳	۵	کفپوش عایق برق تا ۲۶/۵ KV	۳
۰۹۳۳۲۲۳۴۴۹۰۱۰۰۰۴	۶	کفپوش عایق برق تا ۳۶ KV	۴



Accredited Lab in Electrical, Gas, Oil,
Refrigeration, Household, IT,
Electro-Medical, Renewable Energy,
Luminaires, ... Industries

EPIL

Energy & Power Industries Laboratories Co.(U.S.)

ISO 17025 Accredited Lab

LOF-519-02

Test report : H13-20017

Page 1 of 24

TEST REPORT

Project No.: H13-20017

Equipment Under Test: Electrical Insulating Mat

Model/Type	: Class 3
S/N	: ..

Manufactured by: Kasra Co.

Applicant: Kasra Co.

Tested According to: IEC 61111 Edition 2.0: 2009

Issue Date: 27-Dec-2016

No. of pages: 24

Prepared by: Test Engineer
B. Hamidjard

Verified by: Technical Manager
S. M. Dadkhah

Approved by:

Test Director
C/O
S. M. Mirzadeh

Engineering Deputy of Test and
Inspection
Prof. B. Vahidi

EPIL
Technical Department
ISO IEC 17025
Accredited Lab

This report should not be reproduced in extracts without written approval by EPIL.

Test results pertain to the tested sample only.

Not Valid Without Lab Stamp.

Office: Unit 8, No. 5, Corner of Rezaei St., South Shiraz Ave., Sharif Hameen Expressway, Tehran - Iran Zip Code: 1436954817

Tel: (+9821) 8808974-5, (+9821) 8802080-2 Fax: (+9821) 8802093

Lab. Network Research City, Suva Bldg. 30 Km. Karaj-Garvin Freeway, Iran.

Tel: (+9826) 9210830-7, Fax: (+9826) 9210830


info@epil.com www.epil.com

علامت اختصاری ایمنی جهت درج بر روی کفپوش عایق برق
مطابق با استاندارد بین‌المللی IEC-61111
« به طور مثال برای کلاس ۴ عایقی:

Electrical Insulating Mat


موارد کاربرد:

- « مقابل پست‌های برق فشار ضعیف، متوسط و قوی
- « مقابل کنترل پنل‌ها
- « اتاق‌های MCC
- « اتاق‌های HV, MV, LV
- « شبکه‌های توزیع برق

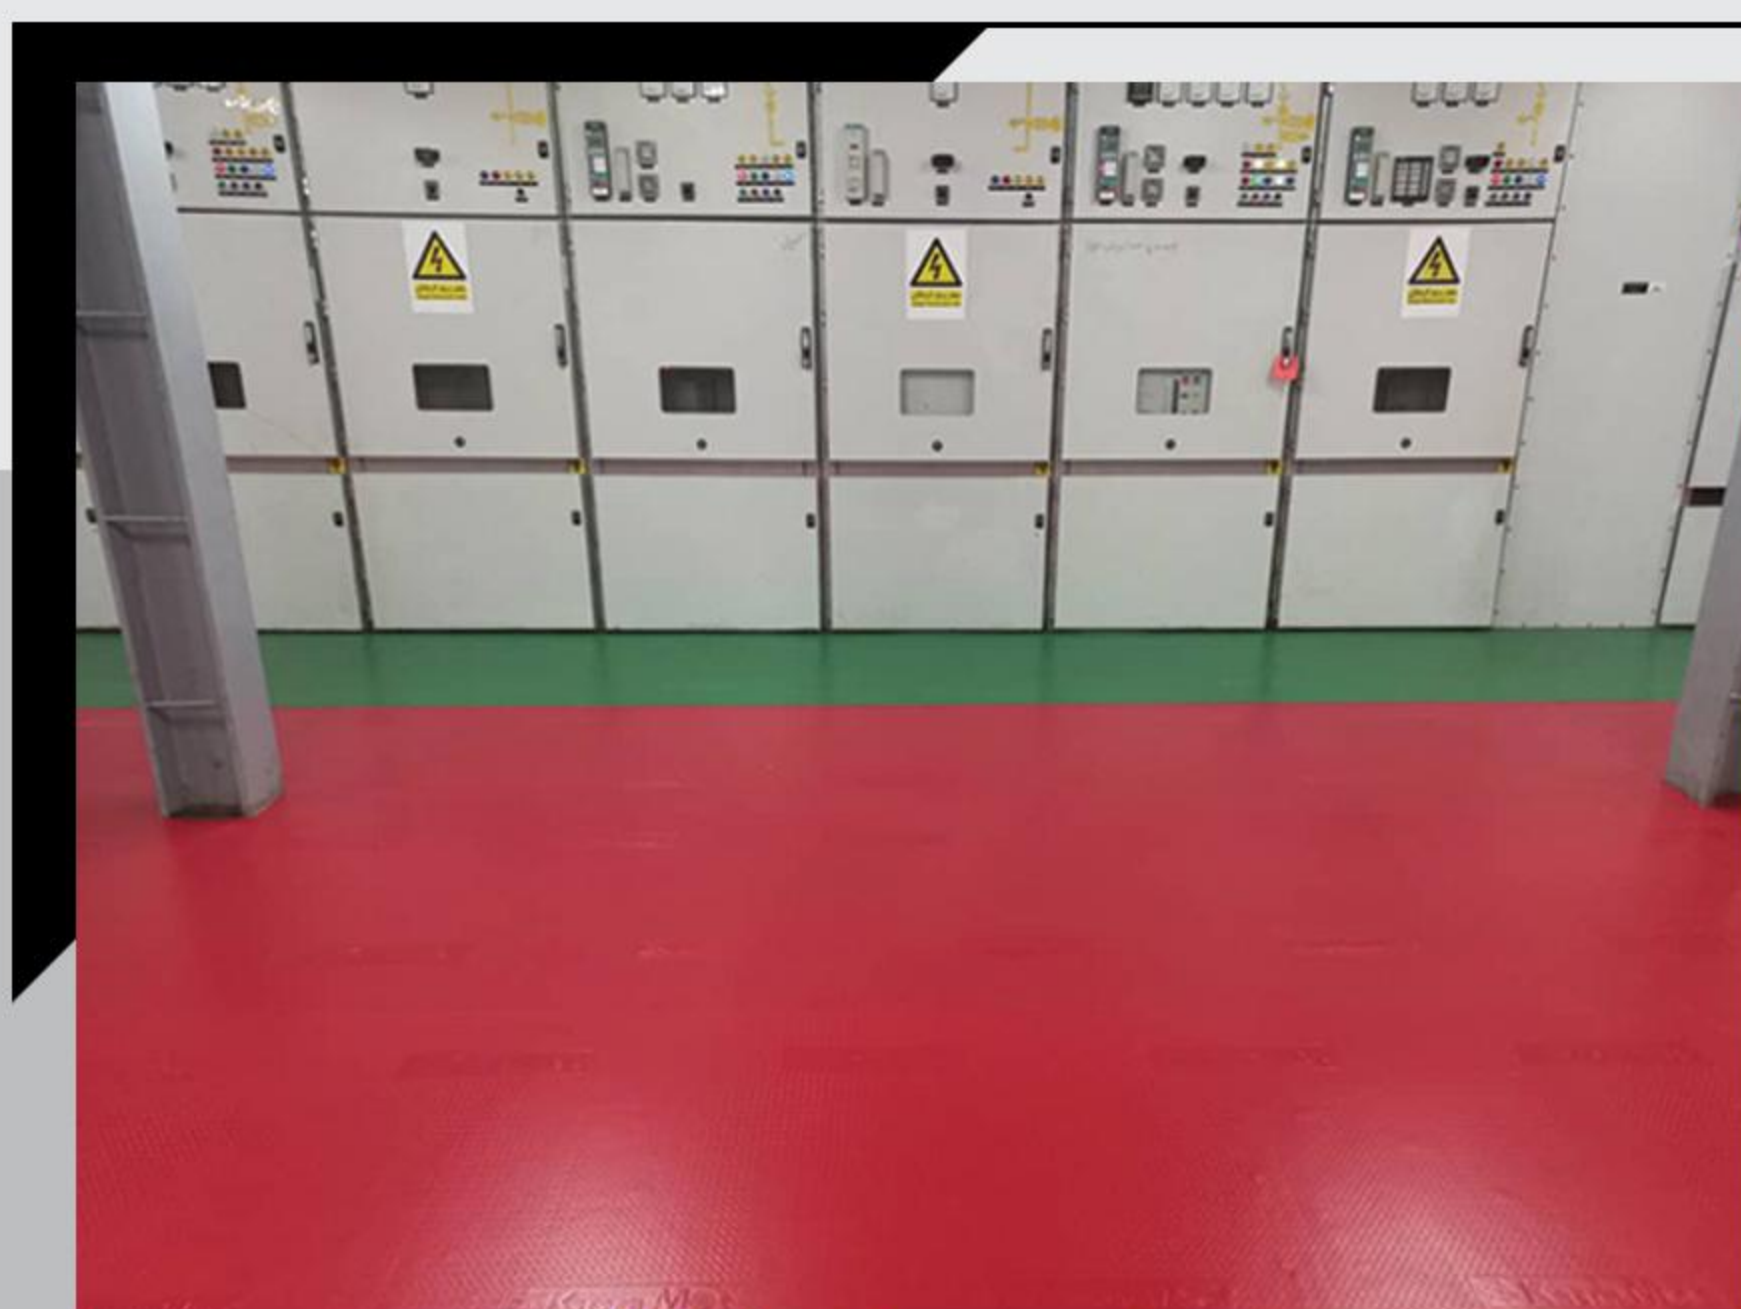



عضو رسمی سندیکای صنعت برق و کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

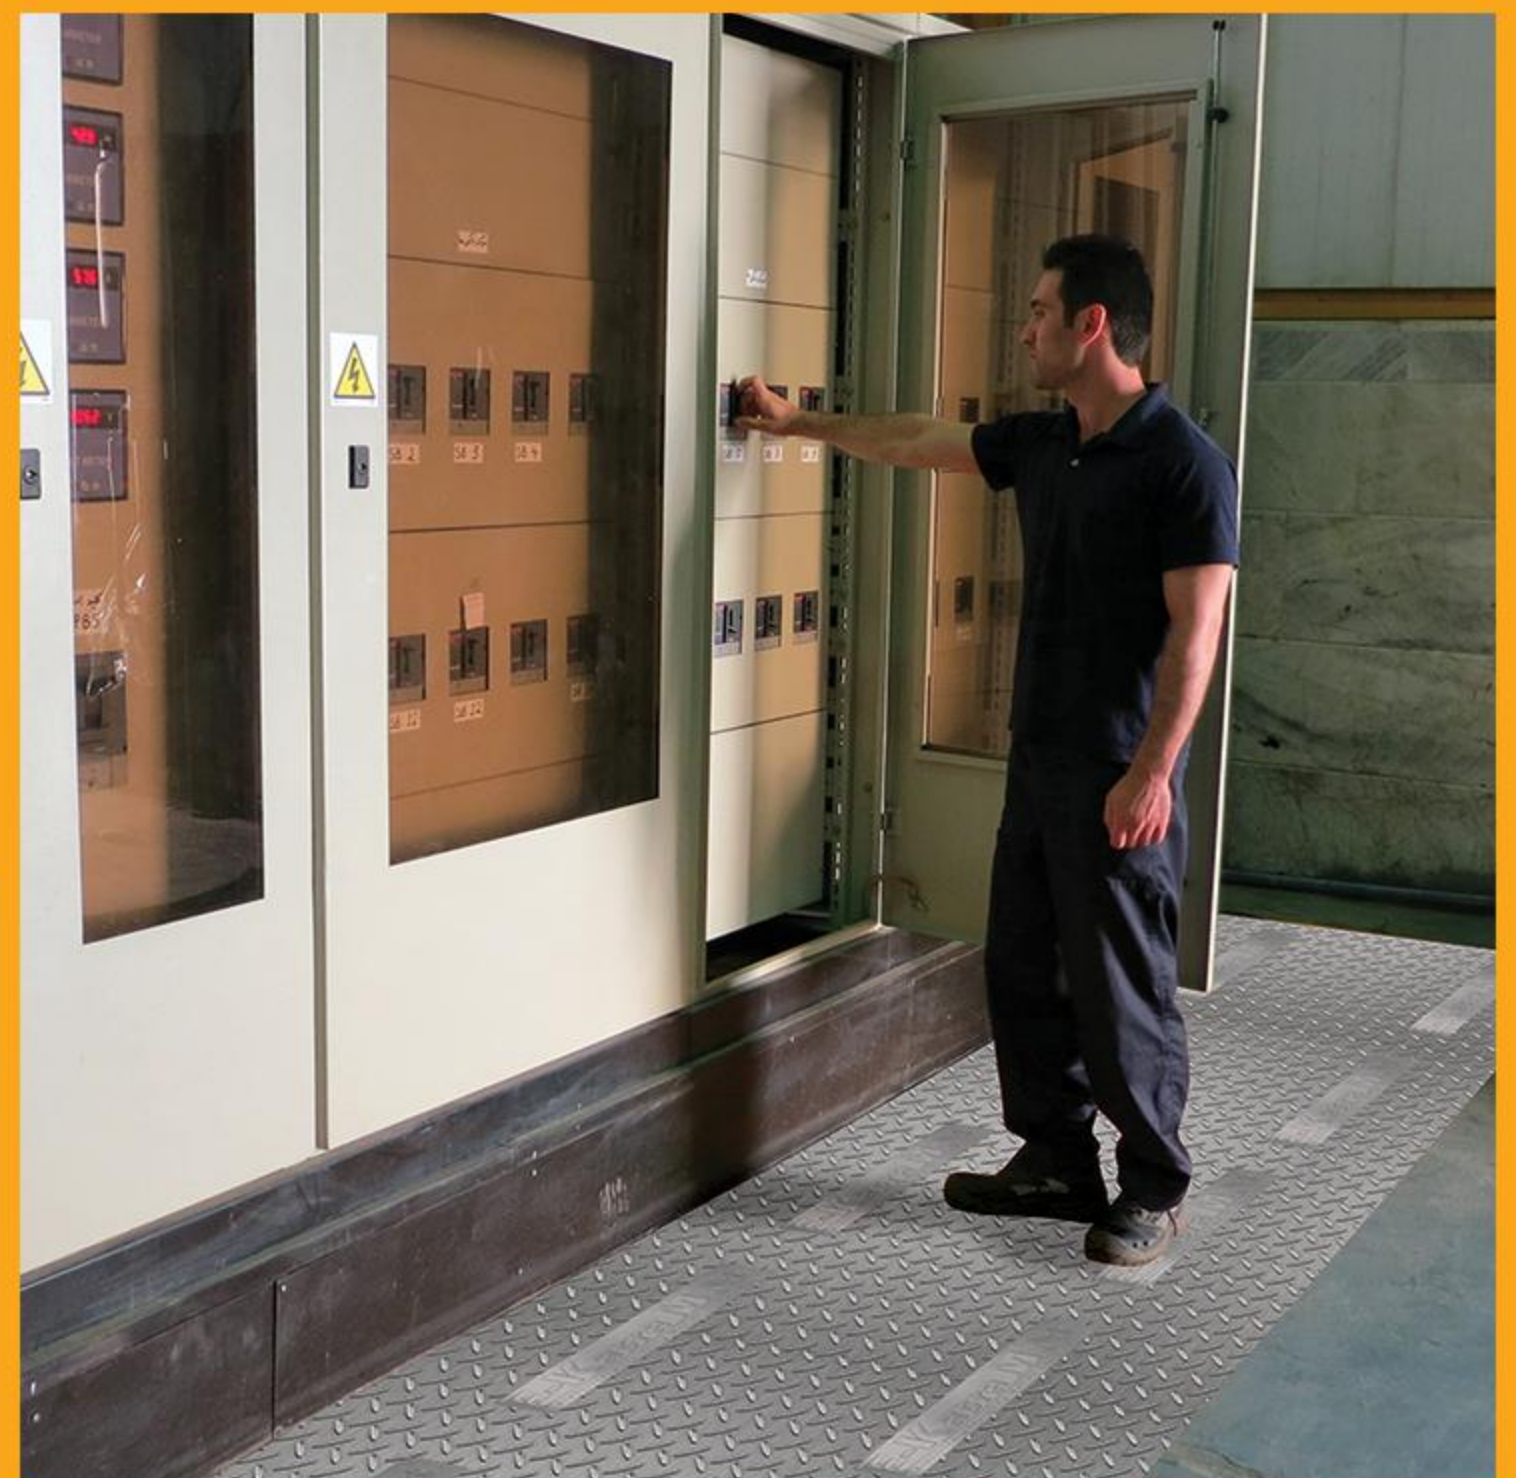

Scan Kasra Co. [Info](#)

تهران، قلهک، شریعتی، کوچه مسعود، خیابان مطهری، پلاک ۱۱ کد پستی: ۱۹۱۳۷۷۳۳۴۳
تلفن مستقیم کارشناسان واحد کفپوش عایق برق: ۴ - ۳۳۳ ۳۳۳ ۷۵۴ - ۰۲۱

Tel/Fax: +98 21 264 000 37 - 39
MMS: +98 902 263 2010
SMS: 3000 722 707

www.kasracompany.com
info@kasracompany.com